
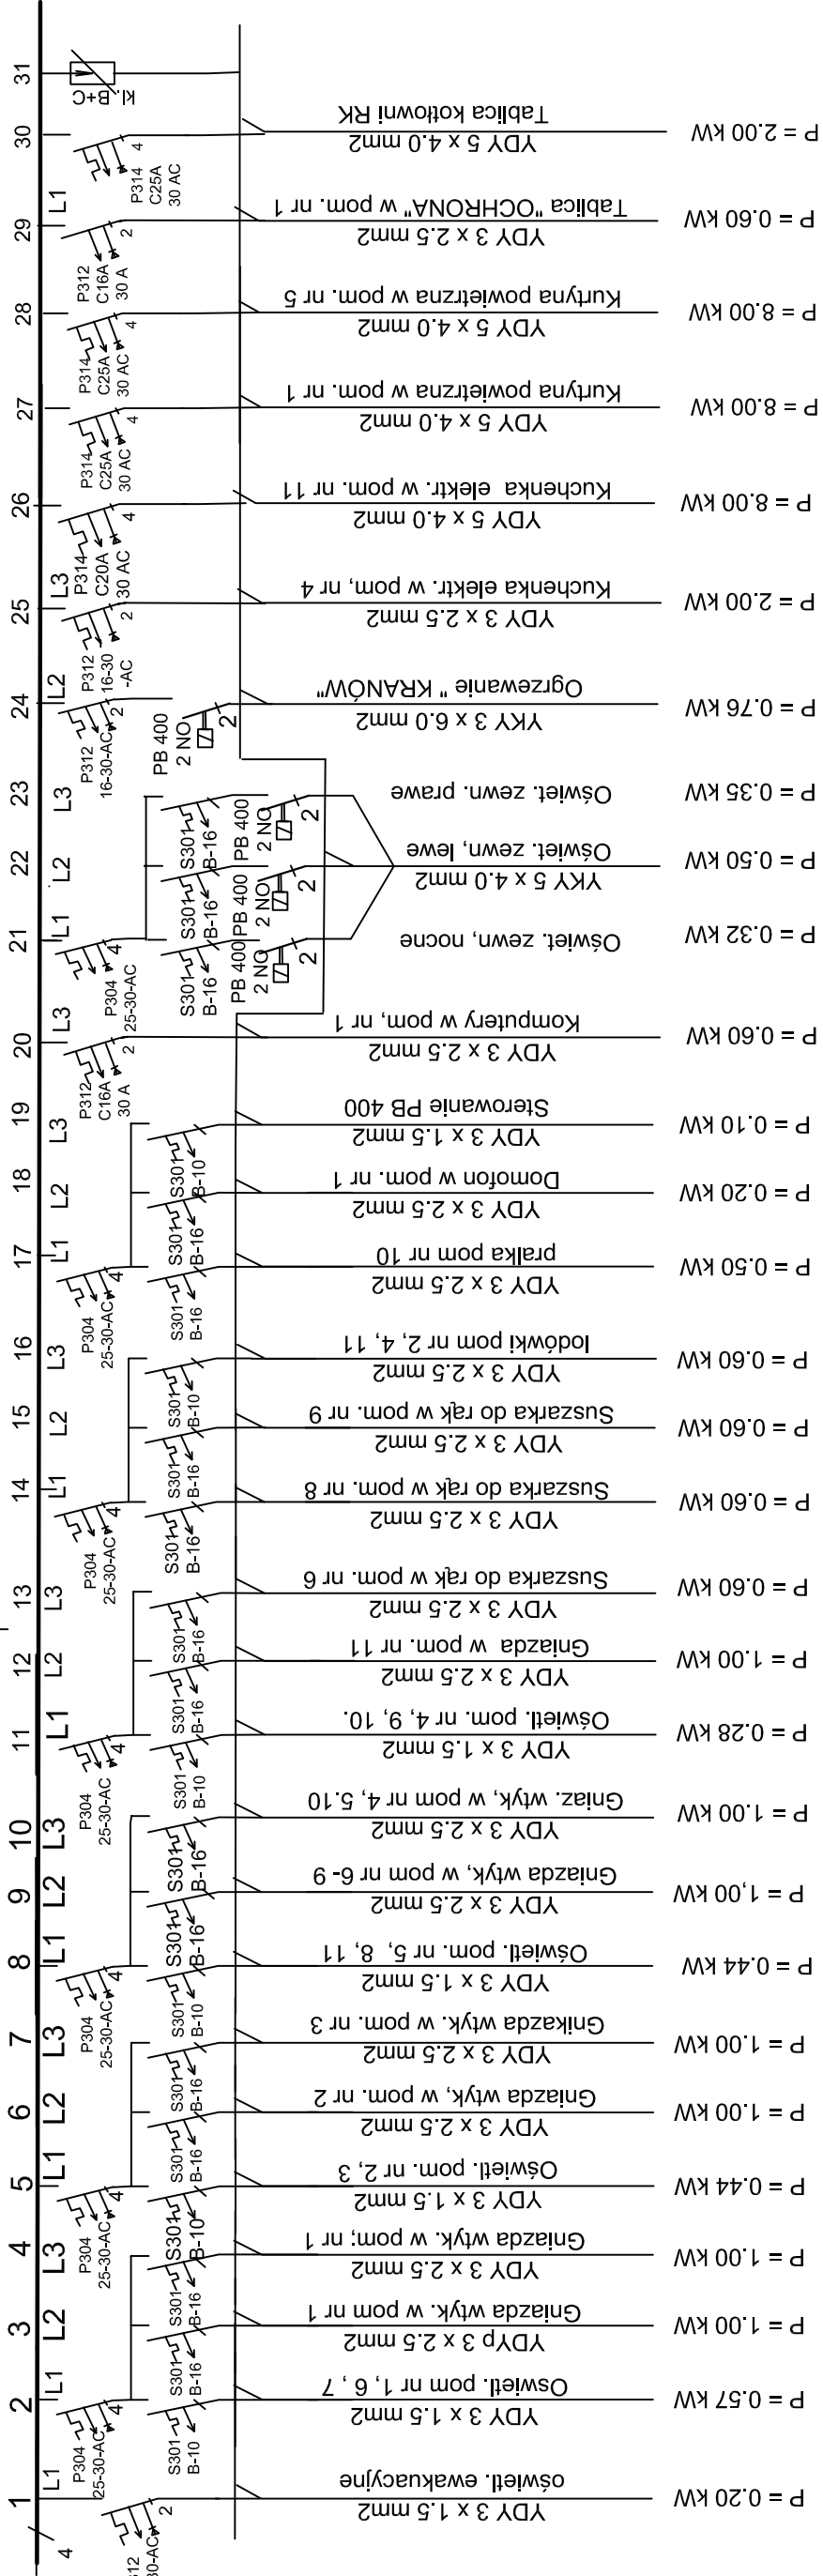


RG

Pi = 42.76 kW
Pszcz = 30.0 kW

YAKY 4 x 35.0 mm2, l = 40 m
ze złącza kablow-pomiarowego



- UWAGI:
- Aparaturę montować obudowie stalowej np: XL 160 5 x 24. moduły z drzwiczkami.
 - Dodatkowa ochrona od porażeń:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA.

"ARCHIMEDES" architektura, media, design ul. Gronowa 37, 71-085 Szczecin	
INWESTOR:	GMINA MIASTO SZCZECIN ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH ul. Ku Słotcu 125 A, 71-080 Szczecin
OBIEKT:	OŚRODEK REHABILITACJI DLA DZIKICH ZWIERZĄT "DZIKA OŚTOJA" SZCZECIN - WIELGOWO, działki Nr 1, 2, 4, 5, 6 i 8/1, obręb 4009
RODZAJ OPRACOWANIA:	DATA
TRĘŚĆ:	ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY SCHEMAT STRUKTURALNY TABLICY RG
PROJEKTANT:	01. 2019
WERYFIKATOR:	SKALA
	NR RYS.
	1